

**96.**

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10, 114/22) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 18. prosinca 2025. godine, donosi

## **ODLUKU**

### **o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija**

#### **Grada Mali Lošinj**

#### **Članak 1.**

Donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj ( u daljnjem tekstu: Plan) izrađena od Vatrogasne zajednice Primorsko – goranske županije Rijeka u 2025. godini.

#### **Članak 2.**

Plan čini sastavni dio ove Odluke i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

#### **Članka 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 245-01/25-01/02

URBROJ: 2170-10-01-25-16

Mali Lošinj, 18. prosinca 2025.

**GRAD MALI LOŠINJ**

**GRADSKO VIJEĆE**

Predsjednik

Mario Okmažić, univ.bacc.oec, v.r.



## GRAD MALI LOŠINJ





## **PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA**

Izradio: Stručni tim Vatrogasne zajednice Primorsko – Goranske županije

Mali Lošinj, kolovoz 2025



## Sadržaj:

|  |    |
|--|----|
| UVOD .....   | 1  |
| DOJAVA -OBAVJEŠĆIVANJE.....  | 3  |
| SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA.....                                   | 5  |
| SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI GVZ MALI LOŠINJ U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA I OPĆINA..... | 15 |
| SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA.....  | 16 |
| SUSTAV KOMUNIKACIJE - RADIO VEZA :.....  | 18 |
| NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....                                       | 20 |
| UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA .....   | 22 |
| UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA .....                                      | 23 |
| UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....                 | 24 |
| NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA .....  | 25 |
| NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....  | 26 |
| NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA .....   | 27 |
| SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM .....   | 28 |
| SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN GRADA.....                       | 29 |
| NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA .....                      | 30 |
| NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA .....                                | 31 |
| NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE .....   | 32 |
| RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI .....  | 32 |
| SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....             | 33 |
| POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA .....   | 34 |
| PLANOVI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA .....                                    | 35 |
| OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA .....  | 36 |

Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10; 114/22), na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2025. god. donosi:

## PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRAD MALI LOŠINJ

### UVOD

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu "Plan") temeljni je normativni akt Grada koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.

Slijedom navedenog, a u cilju iznalaženja optimalnih rješenja kod provođenja istog,

Plan se sastoji od slijedećih cjelina:

1. Stalnog, nepromjenjivog, normativnog dijela razrađenog u poglavljima I, II i III i
2. Poglavlja IV i Priloga - promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno prikazan niz podataka s nazivima tijela i pravnih osoba, brojevima telefona ili pozivnika, te adresama.

Plan kao cjelinu donosi Gradsko Vijeće s tim da se donošenjem istog utvrđuje obaveza svih subjekata da eventualne promjene (odnosi se na promjenu nekog od podataka iz Priloga Plana) odmah, a najkasnije u roku od 10 dana, dostave Javnoj vatrogasnoj postrojbi Mali Lošinj i Centru 112.

Izmjene i dopune djela Plana naznačenog pod rednim brojem 1. točke "b" Uvoda utvrđuje i donosi Gradsko vijeće temeljem obaveze koja proizlazi iz Zakona čime se preuzima obaveza osiguranja sredstava i odgovornost za provedbu Plana.

Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana redni broj 2. točka "b" Uvoda obavljaju djelatnici javne vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu i kao JVP) i Centra 112, odmah po dobivanju podatka, a o izmjenama se međusobno izvješćuju.

U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni isti postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.

Čelnici Centra 112 i Javne vatrogasne postrojbe dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može provoditi i odrediti odgovorne osobe za to.

## DOJAVA - OBAVJEŠĆIVANJE

Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu "požar") razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojava požara.

Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne mreže HT-a, te mobilne mreže svih drugih operatera na brojeve:

193 VOC JVP Grada Malog Lošinja/ŽVOC JVP Grada Rijeke

112 Županijski Centar 112 Rijeka

192 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske – Rijeka (OKC PU P-G)

Dojava požara osigurava se primjenom:

- javne telefonske mreže za građanstvo
- mobilne telefonije (mobitel) kojom dojava ide u Vatrogasni operativni centar županije JVP Rijeka (ŽVOC – JVP RI)
- sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to:
  - sve organizacione jedinice Policijske uprave Primorsko-goranske
  - sve Javne vatrogasne postrojbe
  - sve vatrogasne postrojbe u gospodarstvu
  - sva dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice PGŽ
  - osmatrači područne Šumarije Lošinj
  - osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja
  - posade plovnih objekata
  - osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata
  - putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara (vatrodojava)

Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka ( u daljnjem tekstu „**OKC PU P-G**“) ili Centar 112 (u daljnjem tekstu "Centar") ista informacija sa svim elementima iz prethodne točke bez odlaganja prenosi se Vatrogasnom operativnom centru (u daljnjem tekstu „**VOC**“) Javne vatrogasne postrojbe Mali Lošinj, odnosno Javne vatrogasne postrojbe Rijeka (u daljnjem tekstu „**ŽVOC**“).

Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta isto je dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu promptno proslijediti operativnom dežurnom Vatrogasnog operativnog centra navedenih vatrogasnih postrojbi (VOC/ŽVOC). Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

Po zaprimljenoj dojavi službujuća osoba Vatrogasnog operativnog centra (u daljnjem tekstu "operativni dežurni VOC") upućuje na mjesto intervencije ekipu temeljem osobne prosudbe ili postupka prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije.

Operativni djelatnik OKC PU P-G i operativni dežurni VOC/ŽVOC - a, po poduzetim opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Centra 112.

Operativni dežurni VOC - a održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena kojima upravlja Centar 112 prema posebnom naputku ili na drugi odgovarajući način ( crkvena zvona, ručne sirene, mobitel i sl.).

## SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA

Na području Grada Malog Lošinja djeluju 3 vatrogasne postrojbe, i to:

### **JVP Mali Lošinj**

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj koja je ujedno i središnja vatrogasna postrojba za Grad Mali Lošinj, sa dodijeljenim područjem odgovornosti i djelovanja na cjelokupnom području Grada

Postrojba je ustrojena kao postrojba kategorije Ib, mora imati 24 zaposlenih djelatnika raspoređenih u 4 smjene, te zapovjednika i zamjenika. Ima ustrojeno stalno dežurstvo 24/7, te pri postrojbi djeluje VOC JVP Mali Lošinj.

Sjedište Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu JVP Mali Lošinj), je u ulici Lošinjskih brodograditelja 37.

### **DVD Lošinj**

Postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lošinj (DVD Lošinj) sa dodijeljenim područjem djelovanja na cjelokupnom području Grada. (Zone I-VI Procjene)

Postrojba DVD-a Lošinj mora imati 20 operativnih vatrogasaca. Nema ustrojeno stalno dežurstvo već se okuplja po pozivu. Nema stalno zaposlenih vatrogasaca.

Sjedište postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lošinj (u daljnjem DVD Lošinj), je u ulici Lošinjskih brodograditelja 37.

Postrojba DVD-a Lošinj ima ustrojeno izdvojeno vatrogasno odjeljenje u naselju Ilovik, na adresi Ilovik 16, koje mora imati 3 vatrogasaca.

Izdvojeno odjeljenje Ilovik (u daljnjem tekstu „DVD Lošinj – Ilovik“ nema ustrojeno stalno dežurstvo već se okuplja po pozivu. Nema stalno zaposlenih vatrogasaca.

Područje djelovanja izdvojenog odjeljenja Ilovik je otok Ilovik i otok Sveti Petar. (Zona IV Procjene)

### **DVD Susak**

Postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Susak (DVD Susak) sa dodijeljenim područjem odgovornosti i djelovanja na otocima Susak, Vele i Male Srakane. (Zona V Procjene)

Postrojba DVD-a Susak mora imati najmanje 10 operativnih vatrogasaca. Nema ustrojeno stalno dežurstvo već se okuplja po pozivu. Ima jednog stalno zaposlenog vatrogasaca.

Sjedište postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Susak (u daljnjem DVD Susak), je u ulici Susak 96.

**Shema uključivanja vatrogasnih postrojbi u događaj, ovisno o razmjerima događaja:****I stupanj – Lokalne snage, sastav GVZ Mali Lošinj**

Po zaprimanju dojave dežurni operativni VOC-a na mjesto intervencije prvo upućuje najbližu nadležnu postrojbu, i to:

Za područje zone I, II, III, VI – JVP Mali Lošinj

Za područje zone IV – DVD Lošinj – odjeljenje Ilovik

Za područje zone V – DVD Susak

Akcijom gašenja požara na mjestu intervencije rukovodi zapovjednik ekipe koja je stigla na mjesto događaja, a Zapovjednik GVZ Mali Lošinj putem operativnog dežurnog VOC-a i direktnim kontaktima sa zapovjednikom na mjestu intervencije prati tijek akcije gašenja.

Ukoliko zapovjednik na mjestu intervencije zaključi da je nastali događaj prezahtjevan obzirom na ljudske i tehničke kapacitete kojima raspolaže upućuje zahtjev da se u intervenciju se uključe dodatne snage iz sastava GVZ Mali Lošinj, a stavljaju se u pripravnost slobodni djelatnici JVP i DVD.

Dolaskom na mjesto intervencije snaga JVP Mali Lošinj službujući zapovjednik JVP preuzima zapovijedanje intervencijom.

**I stupanj – učesnici:**

- vatrogasne snage iz sastava GVZ Mali Lošinj,
- Ostale hitne službe, po potrebi (policija, HMP, Lučka kapetanija i dr.)
- Timovi drugih pravnih osoba i ekipe komunalnih društava, po potrebi (HEP, VIO Cres – Lošinj, HŠ, ostali)

**I stupanj – izvješćivanje (obavješćivanje o događaju):**

- OKC PU P-G
- 112
- ŽVOC JVP Rijeka
- Ostali, po potrebi

**II stupanj – snage iz sastava požarnog područja Cres - Lošinj**

Ukoliko zapovjednik na mjestu intervencije procjeni da sa raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar izvještava operativnog dežurnog VOC JVP o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnici.

Operativni dežurni VOC –a na mjesto događaja uzbuđuje osoblje stavljeno u pripravnost i upućuje ih na mjesto događaja, a o učinjenom izvještuje zapovjednika JVP.

VOC mobilizira postrojbe DVD-a Susak, kao i DVD Cres

Rukovođenje akcijom gašenja na mjestu intervencije preuzima Zapovjednik JVP o čemu VOC izvještuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

VOC o poduzetom izvještuje i PU PG i Centar 112, a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i komunalnih poduzeća;

Ukoliko se radi o požaru otvorenog prostora, a na zahtjev Zapovjednika vatrogasne postrojbe operativni dežurni o događaju izvještuje odgovorne osobe u Šumariji Mali Lošinj i traži izlazak stručnih službi iste na mjesto.

**II stupanj – učesnici:**

- vatrogasne snage iz sastava Požarnog područja Cres - Lošinj
- Ostale hitne službe, po potrebi (policija, HMP, Lučka kapetanija i dr.)
- Timovi drugih pravnih osoba i ekipe komunalnih društava, po potrebi (HEP, VIO Cres – Lošinj, HŠ, ostali)

**II stupanj – izvješćivanje:**

- OKC PU P-G
- 112
- ŽVOC JVP Rijeka
- Županijski vatrogasni zapovjednik, putem ŽVOC
- Ostali, po potrebi

**III stupanj – snage iz sastava VZ PGŽ, granična PP**

Ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeteći opasnost od daljnjeg širenja požara zapovjednik JVP koji je na mjestu intervencije daje zahtjev operativnom dežurnom VOC - a za uzbunjivanje i upućivanje na mjesto intervencije dodatnih snaga iz sastava Požarnih područja:

- PP Primorje 1. – JVP Rijeka
- PP Primorje 2. – JVP Opatija
- PP Otok Krk – PVZ otoka Krka – JVP Krk

Zapovjednik vatrogasne postrojbe istovremeno s poduzetim iz prethodnih stavaka izvješćuje o događaju i o poduzetom Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Županijski vatrogasni zapovjednik osobno odlučuje da li će osobno preuzeti rukovođenje akcijom gašenja požara ili će te ovlasti prenijeti na nekog od svojih pomoćnika.

Županijski vatrogasni zapovjednik odnosno osoba s delegiranim ovlastim odlučuje o stavljanju u pripravnost dodatnih vatrogasnih snaga Primorsko – Goranske županije

Županijski vatrogasni zapovjednik ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi aktivira na akciji gašenja požara i raspoložive vatrogasne snage već stavljene u pripravnost i ostatak snaga na nivou otoka Mali Lošinja i drugih Općina i Gradova i Županije.

ŽVOC-a kontaktira rukovodeće osobe PU CZ Rijeka sa zahtjevom za stavljanje u pripravnost postrojbe CZ, pa i za aktivno uključivanje iste u akciju gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine.

Ukoliko dođe do aktivnog angažiranja postrojbe CZ postupa se kao u točki 8. ovog Plana.

Operativni dežurni ŽVOC-a utvrđuje režim korištenja sustava veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovođenja na mjestu intervencije

**III stupanj – učesnici:**

- vatrogasne snage iz sastava VZ PGŽ (PP Cres – Lošinj, PP Primorje 1, PP primorje 2, PP Otok Krk)
- Ostale hitne službe, po potrebi (policija, HMP, CZ, Lučka kapetanija i dr.)
- Timovi drugih pravnih osoba i ekipe komunalnih društava, po potrebi (HEP, VIO Cres – Lošinj, HŠ, Jadrolinija, ostali)

**III stupanj – izvješćivanje:**

- OKC PU P-G
- 112
- ŽVOC JVP Rijeka
- Županijski vatrogasni zapovjednik, putem ŽVOC
- Čelnici tijela JLS postrojbi koje sudjeluju u akciji, sukladno Planovima
- Ostali, po potrebi

**IV stupanj – snage iz sastava VZ PGŽ**

Ukoliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, a nisu ispunjeni uvjeti za postavljanje zahtjeva za proglašavanje elementarne nepogode, o nastaloj situaciji Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika s ciljem izvršenja priprema za mobilizaciju eventualno potrebnih dodatnih vatrogasnih snaga te Gradonačelnika za angažiranje snaga koje su na nivou Grada predviđene za takav slučaj.

Temeljem osobne prosudbe Županijski vatrogasni zapovjednik može narediti mobiliziranje svih preostalih vatrogasnih snaga do tada neangažiranih JVP i DVD-a na nivou Županije, a može zatražiti pomoć postrojbi Hrvatske vojske ( u daljnjem tekstu HV NOS )

Operativni dežurni ŽVOC-a utvrđuje režim korištenja sustava veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovođenja na mjestu intervencije akcijom gašenja zapovijeda županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.

**IV stupanj – učesnici:**

- vatrogasne snage iz sastava VZ PGŽ (sva požarna područja)
- ostale hitne službe, po potrebi (policija, HMP, CZ, Lučka kapetanija i dr.)
- Timovi drugih pravnih osoba i ekipe komunalnih društava, po potrebi (HEP, VIO Cres – Lošinj, HŠ, Jadrolinija, ostali)

**IV stupanj – izvješćivanje:**

- OKC PU P-G
- 112
- ŽVOC JVP Rijeka, DVOC
- Županijski vatrogasni zapovjednik, putem ŽVOC
- Čelnici tijela JLS postrojbi koje sudjeluju u akciji, sukladno Planovima
- Ostali, po potrebi

**V stupanj – snage na razini RH**

Ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže Gradonačelniku proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu putem ŽVOC-a izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih Županijskih vatrogasnih zapovjednika kao i snaga ustrojenih na nivou Republike, te HV NOS -a.

U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na nivou Grada za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.

Ukoliko dođe na mjesto intervencije rukovođenje akcijom gašenja preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.

O odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze,

**V stupanj – učesnici:**


- vatrogasne snage RH
- Ostale hitne službe, po potrebi (policija, HMP, CZ, Lučka kapetanija i dr.)
- Timovi drugih pravnih osoba i ekipe komunalnih društava, po potrebi (HEP, VIO Cres – Lošinj, HŠ, Jadrolinija, ostali)

-


**V stupanj – izvješćivanje:**

- OKC PU P-G
- 112
- ŽVOC JVP Rijeka, DVOC
- Županijski vatrogasni zapovjednik, putem ŽVOC
- Čelnici tijela JLS postrojbi koje sudjeluju u akciji, sukladno Planovima
- Ostali, po potrebi

Slika 1: Zone - požarni sektori - Grad Mali Lošinj

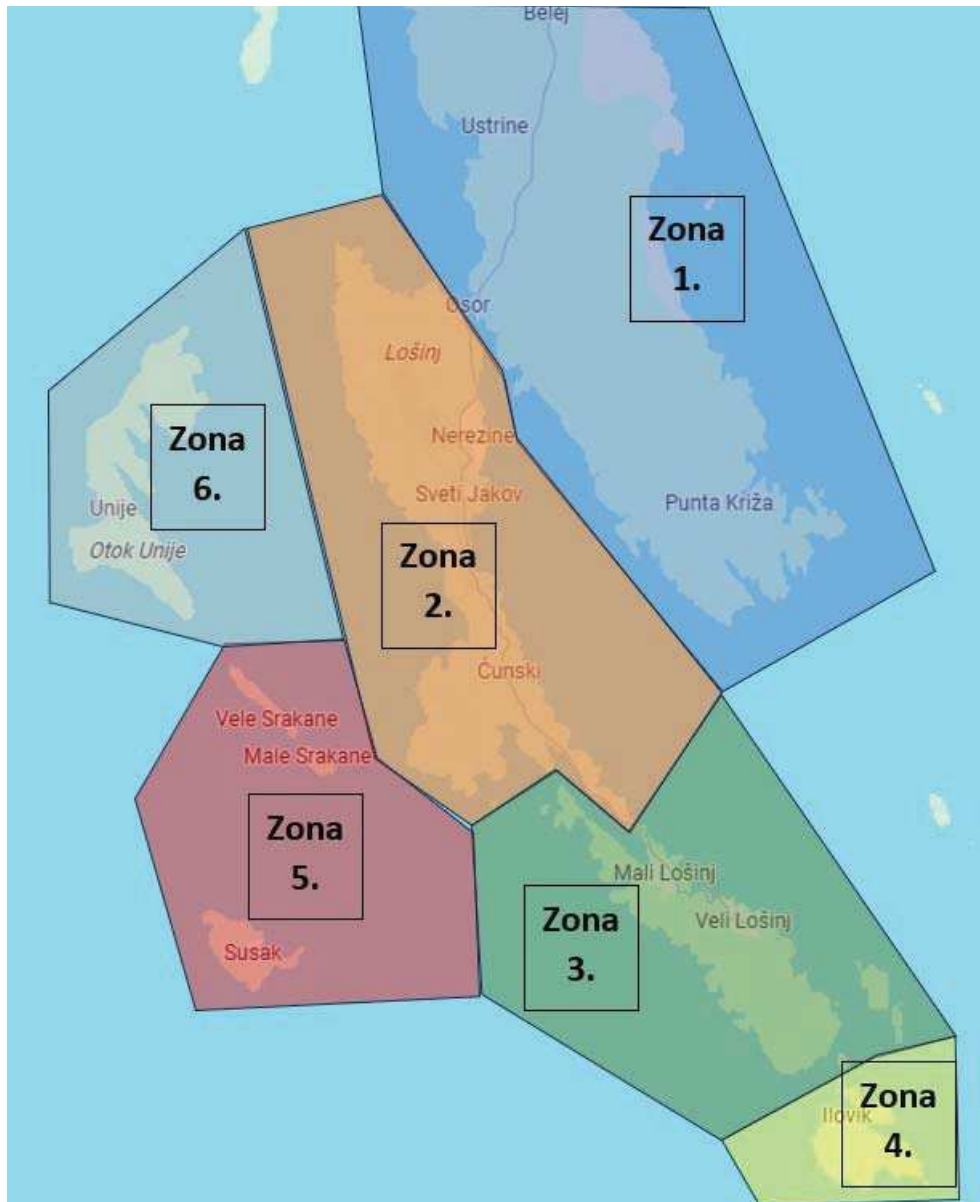

Slika 2: Požarna područja - Primorsko-Goranska županija

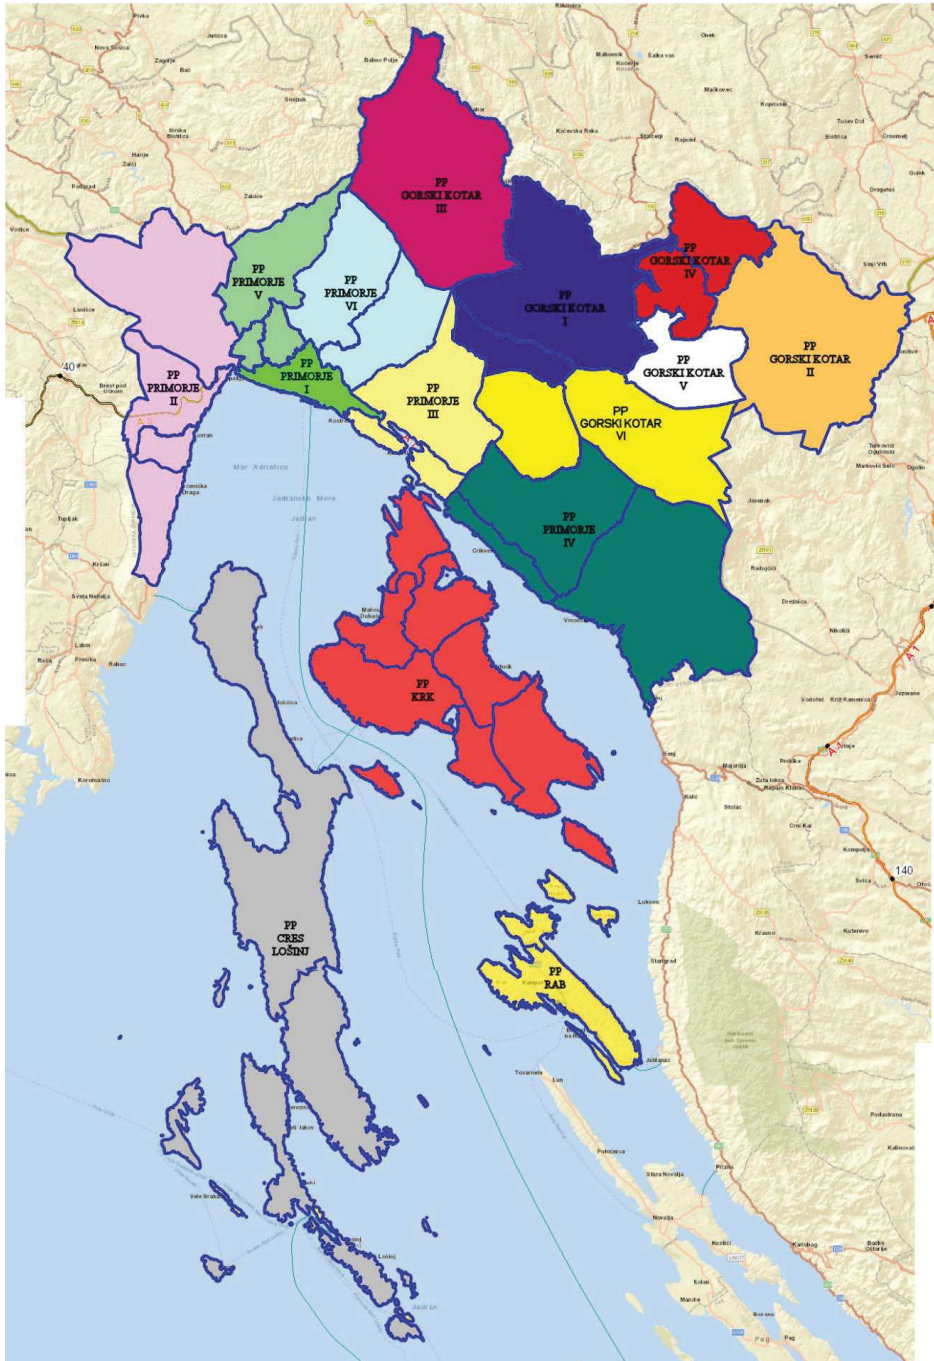

## SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI GVZ MALI LOŠINJ U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA I OPĆINA

Vatrogasne postrojbe iz sastava GVZ Mali Lošinj uključuju se u akcije gašenja požara koji je izbio na području druge Općine ili drugog Grada u slijedećim slučajevima:

- Ukoliko dođe do potrebe za uključenjem više postrojbi u akciju gašenja, zahtjev za angažiranje postavlja Županijski vatrogasni zapovjednik, koji o poduzetom izvješćuje Gradonačelnika ili osobu koju on za to ovlasti.
- Ukoliko zahtjev za učešćem postrojbi u akciji gašenja požara postavi Glavni vatrogasni zapovjednik biti će postupljeno kao u prethodnoj točki.

Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja, organizacijski je tako ustrojena da operativno može djelovati unutar Primorsko-goranske Županije, a po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika i šire, pa angažiranje te formacije na gašenju požara na području druge Općine ili Grada nije predmet razrade ovog Plana.

## SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na mjesto intervencije kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasna rukovoditelja pa je u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja u tim slučajevima nužno postupati na jedan od opisanih načina:

1. Kada se na mjestu događaja nalaze dvije i/ili više vatrogasnih grupa ili odjeljenja, do uključivanja voditelja smjene javne vatrogasne postaje, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasne grupe ili vatrogasnog odjeljenja koji je prvi došao na mjesto intervencije, ako se drugačije ne dogovore. Ista osoba rukovodi i sa svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za učinkovitu intervenciju nisu potrebne snage van postaje ili ispostave koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja preuzima voditelj smjene vatrogasne postaje, odnosno zapovjednik dotične postrojbe.

2. Uključenjem vatrogasnih snaga iz više postaja-ispostava i/ili uključenjem više dobrovoljnih vatrogasnih društava od kojih najmanje jedno ima sjedište van Gradskog područja, rukovođenje akcijom gašenja na mjestu intervencije preuzima zapovjednik angažirane Javne vatrogasne postrojbe, a ovisno o specifičnostima na mjestu intervencije već u ovoj fazi može doći do angažiranja Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Poredak neposrednog rukovođenja na pojedinim sektorima požarom zahvaćenog objekta ili područja određuje zapovjednik angažirane vatrogasne postrojbe nakon izvršene procjene razvoja situacije na mjestu događaja.

Zapovjednik akcije gašenja na terenu putem operativnog dežurnog VOC – a održava stalnu vezu sa nadređenim zapovjednikom vatrogasne postrojbe koji o razvoju situacije permanentno izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Zapovjednik angažirane Javne vatrogasne postrojbe i/ili Županijski vatrogasni zapovjednik po potrebi, a temeljem vlastite prosudbe, preuzimaju rukovođenje akcijom gašenja.

3. Ukoliko tijekom akcije gašenja dođe do aktiviranja Stožera Grada za zaštitu i spašavanje Županijski vatrogasni zapovjednik će imenovati osobu koja će koordinirati i sinkronizirati djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.

4. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i vatrogasne postrojbe sa područja djelovanja drugih Gradova i Općina za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se Stožer na čijem je čelu Županijski vatrogasni zapovjednik, a u čijem su sastavu zapovjednici angažiranih VP. Članovi stožera su i zapovjednik postrojbi HV-e i zapovjednik CZ.

5. Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti su izvršne za sve postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (VP, DVD, PVPG, postrojbe HV-e i dr).

6. Tako ustrojen stožer djeluje sve do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za vođenje intervencije ovlasti, a isti po dolasku na mjesto intervencije može preuzeti rukovodeću funkciju u Stožeru.

7. Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja tijekom akcije gašenja operativni dežurni VOC – a dužan je odrediti režim korištenja sistema veze usmjerujući korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekvencije) i tijekom cijele akcije gašenja koordinirati među učesnicima.

## SUSTAV KOMUNIKACIJE - RADIO VEZA :

U nastavku je prikazan sustav radio veze vatrogasnih snaga na području Primorsko – Goranske županije:

| POŽARNO PODRUČJE                    | TETRA    | REPETITORSKI KANAL               | SIMPLEKSNI KANAL |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|
| I. VRBOVSKO                         | T1<br>T5 | A-4 Klek                         | A-7<br>A-8       |
| II. RAVNA GORA                      | T1<br>T5 | A-6 Petehovac                    | A-7<br>A-8       |
| III. DELNICE                        | T1<br>T5 | A-6 Petehovac                    | A-7<br>A-8       |
| IV. SKRAD                           | T1<br>T5 | A-6 Petehovac                    | A-7<br>A-8       |
| V. ČABAR                            | T1<br>T5 | A-10 Guslica<br>A-6 Petehovac    | A-7<br>A-8       |
| VI. FUŽINE MRKOPALJ                 | T1<br>T5 | A-5 Fužine<br>A-6 Petehovac A 10 | A-7<br>A-8       |
| VII. CRIKVENICA-<br>VINODOL         | T1<br>T3 | D-1 Krk<br>A-3 Krk               | D-13<br>A-8      |
| VIII. BAKAR-KOSTRENA-<br>KRALJEVICA | T1<br>T2 | D-17 Vatronet PGŽ<br>A-1 UČKA    | D-14<br>A-8      |
| IX. GROBINŠTINA                     | T1<br>T2 | D-17 Vatronet PGŽ<br>A-1 UČKA    | D-14<br>A-8      |
| X. KASTAVŠTINA                      | T1<br>T2 | D-17 Vatronet PGŽ<br>A-1 UČKA    | D-14<br>A-8      |
| XI. LIBURNIJA                       | T1<br>T3 | D-2 Katarina<br>A-3 Krk          | D-11<br>A-8      |
| XII. RIJEKA                         | T1<br>T2 | D-17 Vatronet PGŽ<br>A-1 UČKA    | D-14<br>A-8      |
| XIII. KRK                           | T1<br>T4 | A-3 Krk<br>D-1 Krk               | A-7<br>D-15      |
| XIV. RAB                            | T1<br>T4 | A-6 Rab<br>A-4 Osorščica         | D-14<br>A-8      |
| XV. CRES-LOŠINJ                     | T1<br>T4 | A-4 Osorščica<br>A-6 Rab         | A-7<br>A-15      |

| TETRA      |                           |                                |
|------------|---------------------------|--------------------------------|
| T-1<br>T-2 | vRI01-VAT-1<br>vRI02-VAT2 | PRIMORSKO GORANSKA,<br>RIJEKA  |
| T-1<br>T-2 | vRI01-VAT-1<br>vRI02-VAT2 | RIJEČKI PRSTEN                 |
| T-1<br>T-3 | vRI01-VAT-1<br>vRI03-VAT3 | CRIKVENICA, VINODOL, LIBURNIJA |
| T-1<br>T-4 | vRI01-VAT-1<br>vRI04-VAT4 | KRK, RAB, CRES, LOŠINJ         |
| T-1<br>T-5 | vRI01-VAT-1<br>vRI05-VAT5 | GORSKI KOTAR                   |

| JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | TETRA | REPETITORSKI KANAL | SIMPLEKSNI KANAL  |
|----------------------------|-------|--------------------|-------------------|
| CRIKVENICA                 | T-1   | vRI01-VAT1         | A-3 Krk           |
|                            | T-3   | vRI03-VAT3         | D-1 Krk           |
| DELNICE                    | T-1   | vRI01-VAT1         | A-6 Petehovac     |
|                            | T-5   | vRI05-VAT 5        | A-10 Guslica      |
| KRK                        | T-1   | vRI01-VAT1         | A-3 Krk           |
|                            | T-4   | vRI04-VAT 4        | D-1 Krk           |
| MALI LOŠINJ                | T-1   | vRI01-VAT1         | A-4 Osoršćica     |
|                            | T-4   | vRI04-VAT 4        | A-6 Rab           |
| OPATIJA                    | T-1   | vRI01-VAT1         | D-2 Katarina      |
|                            | T-3   | vRI03-VAT3         | A-3 Krk           |
| RIJEKA                     | T-1   | vRI01-VAT1         | D-17 Vatronet PGŽ |
|                            | T-2   | vRI02-VAT2         | A-1 UČKA          |

Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) dojava požara i hitni pozivi na broj telefona 193, Rijeka, Krešimirova 38, tel: +38551359112, fax +38551359139; mail: voc.rijeka@vatrogasci-rijeka.hr

Radio veza vatrogasne frekvencije ŽVOC JVP Rijeka :

- TETRA MUPNET : T-1 – (vRI01-VAT-1)
- A-1 UČKA - REPETITOR
- D-17 Vatronet PGŽ

## NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Neposredno po primitku obavijesti od rukovoditelja akcije gašenja požara sa mjesta događaja po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to:

- djelatnici JP "Elektroprimorje" Pogon Mali Lošinj - za rad na niskonaponskim električnim instalacijama i vodovima naponskog nivoa do 35Kv
- ViO Cres-Lošinj za zahvat na vodovodnim instalacijama,
- INA rafinerija nafte - Rijeka za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta naftnih derivata,
- HOPS d.o.o – PRP Rijeka, za rad na postrojenjima i vodovima (prvenstveno dalekovodima) naponskog nivoa iznad 35 kV.

Slijedom iznijetog utvrđuje se sustav uključivanja distributera energenata na slijedeći način:

**Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:**

- "Elektroprimorje" Pogon Mali Lošinj-Lošinj, dežurna služba 0-24 ----- tel. +38551231817
- "Elektroprimorje" Rijeka, dežurna služba 0-24 ----- tel. +38551330100

**Za sve zahvate u svezi osiguranja i dobave dodatnih količina vode za gašenje požara ili zahvata na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži:**

- Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o..... tel. +38551571234,  
+38551232118

**Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) preko 35 kV i pripadajućim postrojenjima:**

- HOPS d.o.o – PRP Rijeka, telefonska centrala 0-24 ----- tel. +38551227398,  
+38551227562

**Za sve zahvate u svezi događaja na benzinskim postajama i/ili u neposrednoj blizini istih, za zahvate na i uz prodajna mjesta butan-propan plina za domaćinstvo, kao i u slučaju događaja na transportnim sredstvima koja prijevoze zapaljive tekućine i plinove:**

- INA rafinerija nafte Rijeka, telefonska centrala 0-24 ----- tel. +38551201011

Sve navedene službe raspoložu sustavom bežične mreže (radio uređaj, mobitel) pa je moguća komunikacija s istima putem Centra.

## UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, operativni dežurni VOC/ŽVOC iste alarmira putem Centra 112. Komunalno poduzeće koje prema ovom planu sudjeluje je:

- **Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.** (djelatnost: vodoopskrba i odvodnja) Turion 20/A (Zona Volnik), 51 557 Cres

Trg žrtava Fašizma 6, 51 550 Mali Lošinj

Centrala: +38551571234

Lošinj: +38551232118

- **Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.** (djelatnost: komunalne usluge) Turion 20/A (Zona Volnik), 51 557 Cres

Centrala : +38551571234; +38551571134

Komunalne usluge za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i izvorištima te za odvoz materijala- čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina u nadležnosti Grada.

## UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ako se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozlijeđenih osoba
- ako rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu kome se provodi akcija gašenja požara (gasioca i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja

Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona po operativnom dežurnom VOC-a (ŽVOC-a) i/ili korištenjem sustava bežične veze, ili putem Centra 112.

Operativni dežurni (Ž)VOC-a ili službujuća osoba Centra 112 dužni su kod upućivanja poziva Službi za pružanje hitne medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

## UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Za opskrbu hranom i pićem učesnika akcije gašenja požara koja traje preko 8 sati određuju se:

- Jadranka trgovina d.o.o.....Mali Lošinj.
- A&D.....Mali Lošinj

Uključenje tih subjekata vrši putem Centra 112 na zahtjev Županijskog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.

Ažurirani popis rukovodeće i odgovorne osobe nalazi se kod dežurne službe Centra 112, a jedna preslika kod operativnog dežurnog VOC - a. Taj popis dat je u Prilogu 5 ovog Plana i čini njegov sastavni dio.

## NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se u slijedećim slučajevima:

- 1. zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara
- 2. potreba na drugom požaru na području Grada, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom
- 3. zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge Općine i/ili Grada.
- 4. pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidljivi događaji).

Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru sa rukovoditeljem višeg stupnja vrši zamjenu snaga angažiranih na akciji gašenja požara za slučaj iz točaka 1,2 i 4.

Zamjena snaga u slučaju naznačenom u točki 3. vrši se prema odluci koju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.

Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na licu mjesta, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

## NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE AKCIJU GAŠENJA POŽARA

U slučajevima kada požar, eksplozija ili akcident poprimi razmjere elementarne nepogode i/ili prijete opasnost da poprimi razmjere elementarne nepogode, Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti putem pročelnika PU CZ RIJEKA može zahtijevati mobilizaciju postrojbe CZ-a za potrebe logistike

U tom slučaju, po posebnom napatku vrši se angažiranje zapovjedništva civilne zaštite za područje zahvaćeno požarom eksplozijom ili akcidentom.

Prijevoz, prehranu (i napitke) i vezu za postrojbe CZ-a osigurava Zapovjedništvo iz prethodne točke po svojim planovima, ako se na nivou stožera akcije gašenja ne donese drugačija odluka.

Postrojbe CZ-a raspolažu vlastitim sustavom bežične veze.

Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi CZ-a pridodaje jedan voditelj odjeljenja vatrogasne postrojbe. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

Navedeno se odnosi na pripadnike Civilne zaštite Primorsko - goranske Županije

Temeljem Procjene zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja formirana je postrojba Civilne zaštite Grada.

## NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

Hrvatska vojska se kod pružanja pomoći u akciji gašenja požara uključuje sa tehnikom (zrakoplovi) i ljudstvom (vojaci sa osobnom opremom) i za koje osigurava prijevoz do mjesta požara i za povratak postrojbi u vojarnu.

Postrojbe Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu "HV") uključuju se u akciju gašenja temeljem prosudbe Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Pozivanje se vrši putem ŽVOC-a telefonom koji sa zahtjevom upoznaje za to određenog časnika, koji postupa po posebnom naputku.

Postrojbe HV-a raspolažu sa vlastitim sustavom veze.

Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi HV-a pridoda jedan voditelj odjeljenja. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

HV osigurava napitke i hranu za svoje postrojbe neovisno o stavljanju u funkciju pravnih osoba zaduženih za opskrbu hranom i pićem iz ovog Plana ako se na nivou Stožera akcije gašenja drugačije ne dogovori.

## SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Upoznavanje čelnika Grada Malog Lošinja s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima:

- U slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja jedne i/ili više osoba
- U slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta.
- U slučaju kada se na požaru u Gradu angažiraju Javne vatrogasne postrojbe drugih gradova i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima.
- U slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti Grada, a kako je to predviđeno ovim Planom

Obavješćivanje čelnika Općine obavlja se putem Centra 112 u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije.

## SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN GRADA

Vatrogasne postrojbe, sa sjedištem izvan Grada, uključuju se u akciju gašenja prema, ovim Planom, obrađenom sustavu uključivanja.

## NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu JVP određeno je operativnim planovima djelovanja dotične postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima.

Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je JVP pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u gradu, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u slijedećim situacijama:

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,
- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini,
- kod urušavanja objekata,
- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,
- kod rasčišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,
- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizaćućih tvari,
- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava,
- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari,
- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem operativnog dežurnog VOC - a i putem Centra 112, a prema popisu u prilogu

## NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Na području Grada Mali Lošinj može se očekivati požar većih razmjera na slijedećim lokacijama:

- Brodogradilište Mali Lošinj
- šume razvrstane u II kategoriju ugroženosti

Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad određena su šumska područja s povećanim opasnostima za nastajanje i širenje požara, a Brodogradilište ( Lošinjska plovidba ) kao takvo obavezno je posjedovati Procjenu i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

## NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Na području grada Malog Lošinja nema pravnih osoba koje se bave proizvodnjom i distribucijom većih količina opasnih tvari.

Najveće pojedinačno prisutne količine opasnih tvari se nalaze u sklopu ugrađenih spremnika benzinskih postaja (zapaljive tvari), turističkih objekata – za dezinfekciju bazenske vode te u sklopu rashladne komore Jadranka trgovine (NH<sub>3</sub>).

Najveći pravni subjekt koji u svom radu koristi opasne tvari je Lošinjska plovidba – Brodogradilište d.d., razvrstana u II b kategoriju ugroženosti.

| OPASNE TVARI – dezinfekcija bazenske vode |           |                                |                  |              |               |                |                |             |                |
|---|-----------|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| UN  | CasRn     | ime                            | Napomena (konc.) | Hotel Aurora | Hotel Vespera | Hotel Alhambra | Hotel Bellevue | Hotel Punta | Aquapark Čikat |
| 1791                                      | 7681-59-9 | natrij hipoklorid              | c < 15 %vol      | 3500 l       | 3000 l        | 1000 l         | 2000 l         | 7000 l      | 4000 l         |
| 1830                                      | 7664-93-9 | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | c= 5-15% vol     | 3500 l       | 2000 l        | 1000 l         | 2000 l         | 4500 l      | 1500 l         |

| OPASNE TVARI – rashladna komora JADRANKA TRGOVINA, Dražice 5 |           |                 |                  |          |
|--|-----------|-----------------|------------------|----------|
| UN   | CasRn     | ime             | Napomena (konc.) | količina |
| 1005   | 7664-41-7 | NH <sub>3</sub> | [g] bezvodni     | 2700 kg  |

| Opasne tvari - prodaja i distribucija goriva, benzinske pumpe |                  |                  |  |                        |
|---|------------------|------------------|--|------------------------|
| lokacija  | UN 1202 / HIN 30 | UN 1203 / HIN 33 | UN 1965 / 23 (spremnici 7,5, 10 i 35 kg) | UN 1965 / 23 autopljin |
| INA d.d. Veloselska cesta 27                                  | 80.000           | 80.000           | 130                                      | 0                      |
| INA d.d. Priko 63a  | 90.000           | 90.000           | 80                                       | 0                      |
| Tifon d.o.o. - Blatine b.b. Nerezine                          | 80.000           | 80.000           | 80                                       | 4.850 kg               |
| Adriaoil d.o.o. Runjica 4b                                    | 180.000          | 100.000          | 200                                      | 0                      |
| jedinica mjere  | LIT              | LIT              | KOM                                      | KG                     |

## SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Javna vatrogasna postrojba Malog Lošinja spremnost za intervenciju osiguravaju provođenjem internih Planova rada postrojbi.

Postrojba CZ-a svoju spremnost održava provođenjem vlastitog Programa aktivnosti o čemu se podnosi izvješće nadležnom tijelu PU CZ.

Dobrovoljna vatrogasna društva spremnost osiguravaju provođenjem Programa aktivnosti svakog pojedinog društva i Plana aktivnosti VZPGŽ.

**POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA  
PRAVNIH OSOBA**

Na području Grada Mali Lošinj postoji pravni subjekt koji je razvrstan u II kategoriju ugroženosti od požara.

Popis osoba odgovornih za provedbu Planova zaštite od požara u pravnim subjektima

| red broj | Poduzeće  | kategorija | Ime i prezime odg. osobe | telefon kod kuće | tel. na poslu |
|----------|---|------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 1        | Brodogradilište d.d.<br>Lošinj.<br>Lošinjskih<br>brodograditelja 55 | II b       | Antony<br>Saganić        |                  | +385911629387 |

## PLANOVI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Na području Grada Mali Lošinj postoji pravni subjekt koji je razvrstani u II kategoriju ugroženosti od požara.

Na području Grada Mali Lošinj II b kategoriju ugroženosti od požara, prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ( NN RH, broj:62/94 ) rješenjem PU P-G Rijeka od 27.10.1995. razvrstano je "Brodogradilište"d.d. ( Lošinjska plovidba ) .

## OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Plan obrađuje postupke u slučaju nezgoda autocisterni za prijevoz zapaljivih tekućina u cestovnom prometu i utvrđuje učesnike, njihove obveze i opće postupke u cilju sprečavanja nastanka požara, gašenja požara, otklanjanja posljedica i osposobljavanja javnih cestovnih prometnica.

### **1. Dojava nastalog događaja**

O nastalom događaju obavještavaju se:

- Operativno dežurstvo PU P-G, telefon 192
- Vatrogasni operativni centar JVP, telefon 193
- Županijski Centar 112,

Tijekom intervencije voditelj akcije ovisno o procijenjenoj situaciji putem VOC-a obavještava i ostale potrebite sudionike (služba HMP, elektrodistribucija, komunalno poduzeće, vodoprivreda i dr.)

### **2. Intervencija**

#### **2.1. Postupci na intervenciji**

Dolaskom na mjesto intervencije djelatnici policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa, ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu nezgoda do postavljanja signalizacije po dežurnoj službi Hrvatskih cesta, a vatrogasci utvrđuju zone i to:

- početno izolacijsko područje
- zonu poduzimanja zaštitnih aktivnosti

Za siguran pretovar zapaljive tekućine zadužene su Javne vatrogasne postrojbe, na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa, odnosno stručne službe pravnih osoba zaduženih za manipulaciju opasnim tvarima.

Zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u sanaciji akcidenta. Mjesto akcidenta (početno izolacijsko područje i zona poduzimanja zaštitnih aktivnosti ) se vidljivo označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 40 % donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaka uporaba uređaja i opreme koji mogu biti uzročnik paljenja eksplozivne smjese.

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi neophodno ih je isključiti iz napajanja, bez obzira na napon. Isključivanje vrše dežurne službe pravnih osoba nadležnih za distribuciju energije (HEP, HOPS) i o istom izvješćuju zapovjednika akcije. Zahtjev za isključivanje se podnosi putem ŽVOC/VOC-a.

Na mjestu intervencije potrebno je spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz autocisterne, isteklu tekućinu prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja, uporabom priručnih sredstava.

Potrebno je spriječiti odlazak istekle tekućine u javni sustav odvodnje (kanalizacijsku mrežu).

Postupke vatrogasne intervencije provoditi sukladno uputama o postupanju pohranjenim u VOC JVP koji utvrđuju vrstu i količinu tehnike, sredstava za hlađenje i gašenje, preventivno postupanje (statički elektricitet, preventivni sloj pjene srednje ekspanzije i drugo ), te opće postupke intervencije.

#### 2.2. Uklanjanje vozila sa prometnice

Za uklanjanje vozila sa prometnice i osposobljavanje prometnice zadužuju se Hrvatske ceste, na čiji će se teret angažirati mehanizacija (auto dizalice, labudice i sl.).

#### 2.3. Osposobljavanje prometnice

U cilju osposobljavanja prometnice poduzeće koje gospodari cestom nabavit će sredstva za vezivanje (unisafe, ekopor, Rench Rapid i sl.) i sredstva za razgradnju (dekontaminaciju) ugljikovodika (petrotech, decon 2000 ili sl.).

Ispiranje i osposobljavanje prometnice obavljaju djelatnici poduzeća koje gospodari cestom u suradnji sa vatrogasnom postrojbom. Po izvršenom osposobljavanju prometnica se nakon izvršenog nadzora po djelatnicima prometne policije može staviti u funkciju.

Odgovorna osoba za osposobljavanje prometnice je nadležni nadcestar Hrvatskih cesta tehničke ispostave Rijeka, telefoni stalne dežurne službe je +38551250007, +38551250025, +38551250026.

**Prilog Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija - Grad Mali Lošinj**

- podaci s nazivima tijela i pravnih osoba\*
- brojevi telefona i adrese odgovornih osoba\*

*\*navedeni podaci predstavljaju poslovnu tajnu te se ne dostavljaju u sklopu Plana  
\*navedeni podaci nalaze se isključivo u pisanom obliku, u VOC Mali Lošinj, ŽVOC  
JVP Grada Rijeke te službi 112*